
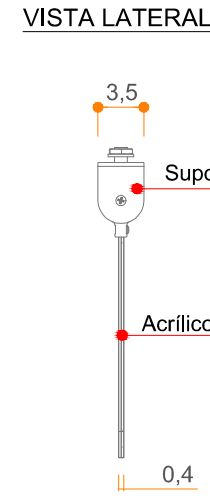
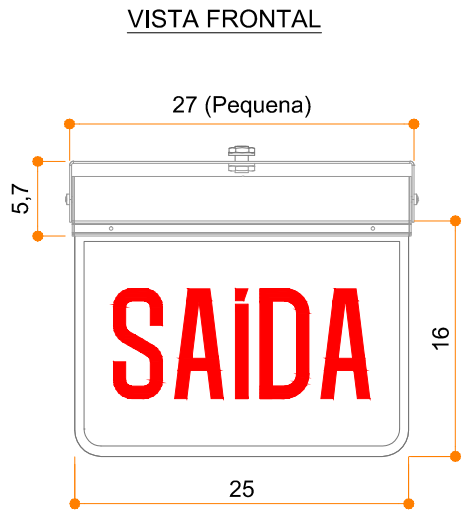
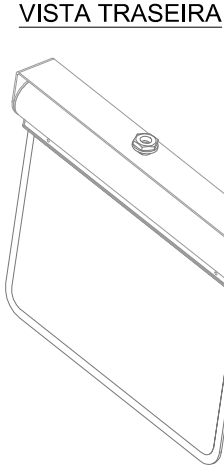




| ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS | |
|------------------------|-------------------------------|
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP-20 |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | 127 a 230 V (CA) ou 12 V (CC) |
| POTÊNCIA | 2W |
| TIPO DE LÂMPADA | 30 LED's |
| FLUXO LUMINOSO | 80lm - 150lm |

BLOCO AUTÔNOMO 30 LED's | SEM ESCALA

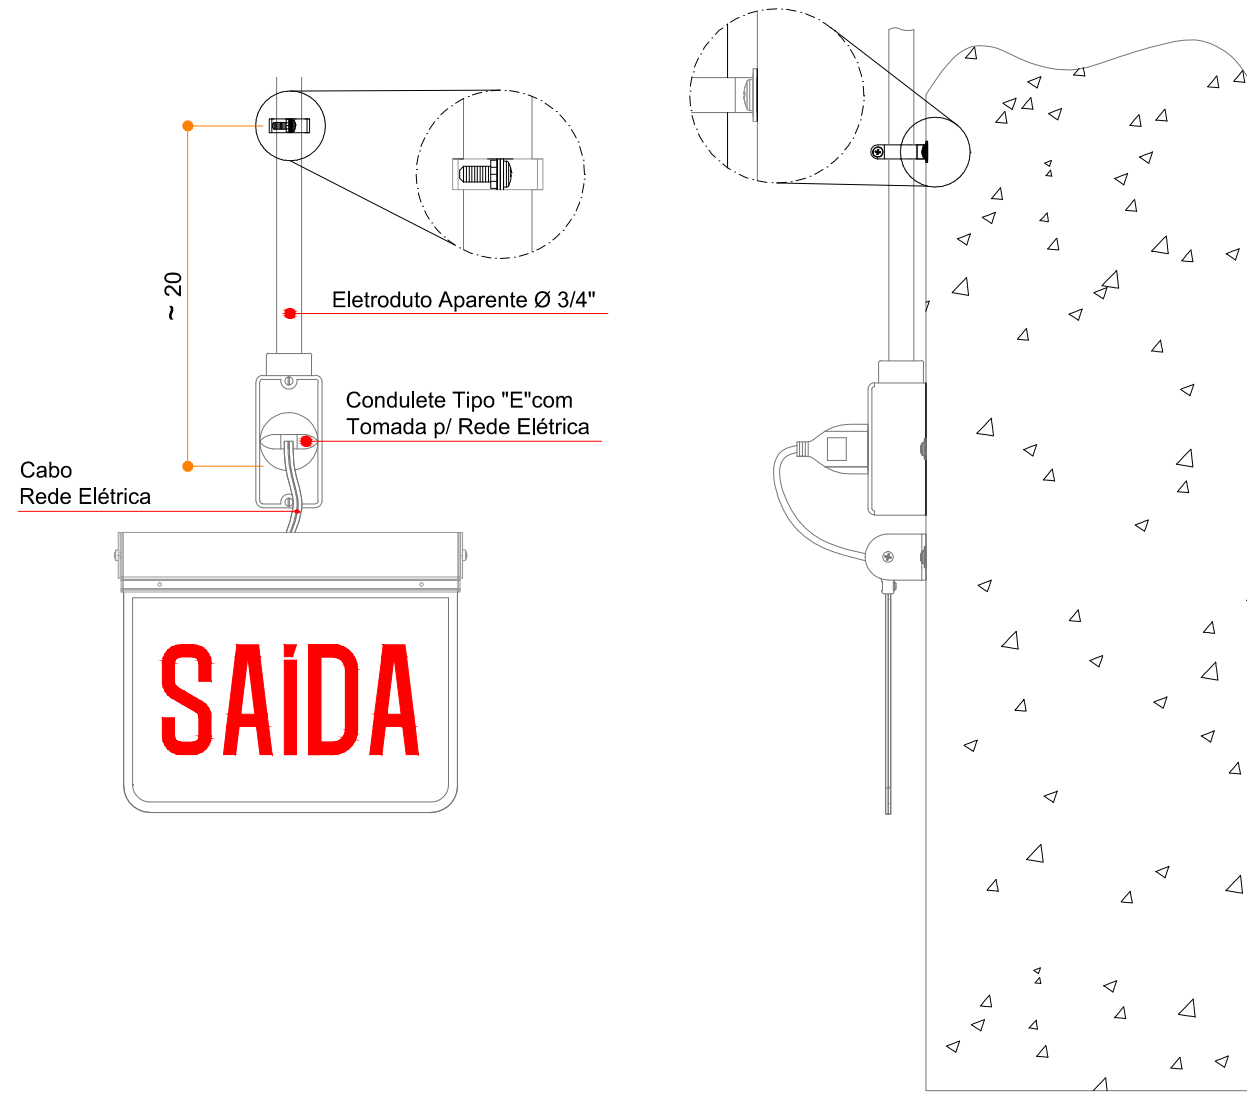

| ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS | |
|------------------------|------------|
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP-20 |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | 220 V(cc) |
| POTÊNCIA | 3W |
| TIPO DE LÂMPADA | 6 x LED's |
| FLUXO LUMINOSO | 30 lm |
| NORMA SEGUIDA | NBR 10.898 |

PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA | SEM ESCALA

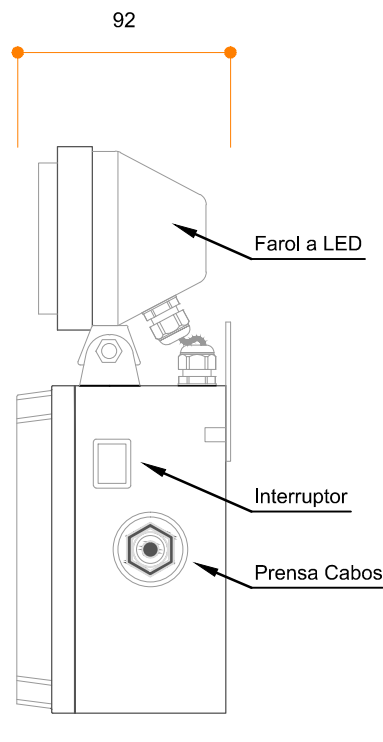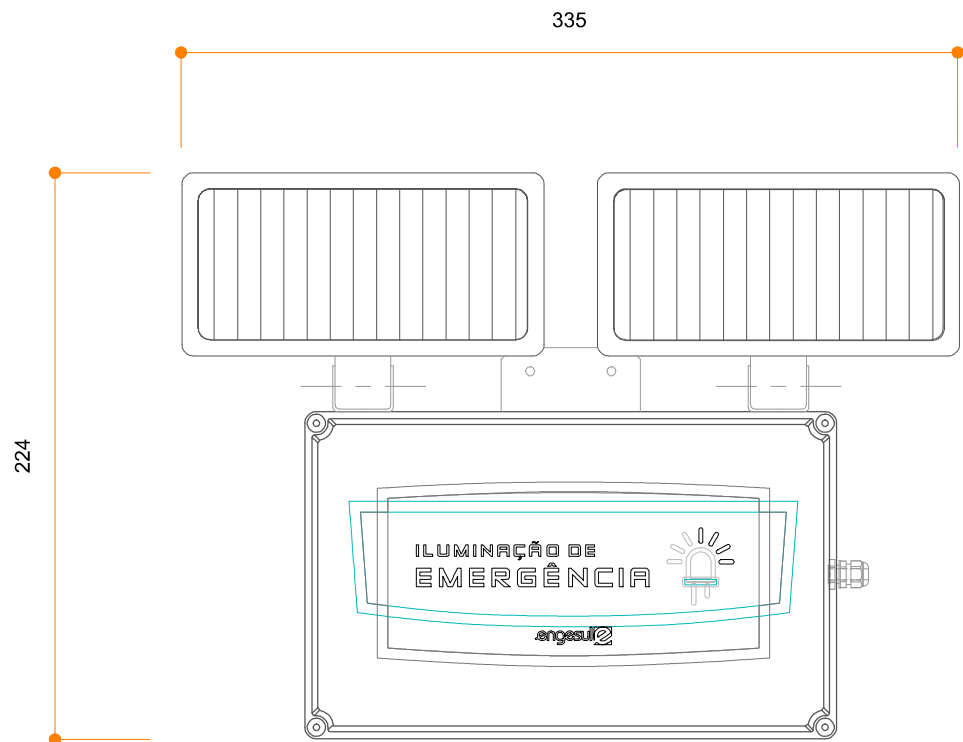


Dados Técnicos


Alimentação: 110/220 Vca
Acumulador: 2 x 6 V - 4,5Ah
Lâmpada: LED 2 x 5W
Intensidade Luminosa: 2 x 450~500 lumens
Autonomia: 1,5 horas

Acendimento automático na falta de energia elétrica.
Circuito de proteção de descarga excessiva da bateria.
Interruptor geral que desativa carregador e lâmpada para evitar uso desnecessário.
Carregador inteligente com flutuação aumentando a vida útil da bateria.

FAROL LED AUTÔNOMO 2 x 55W | SEM ESCALA

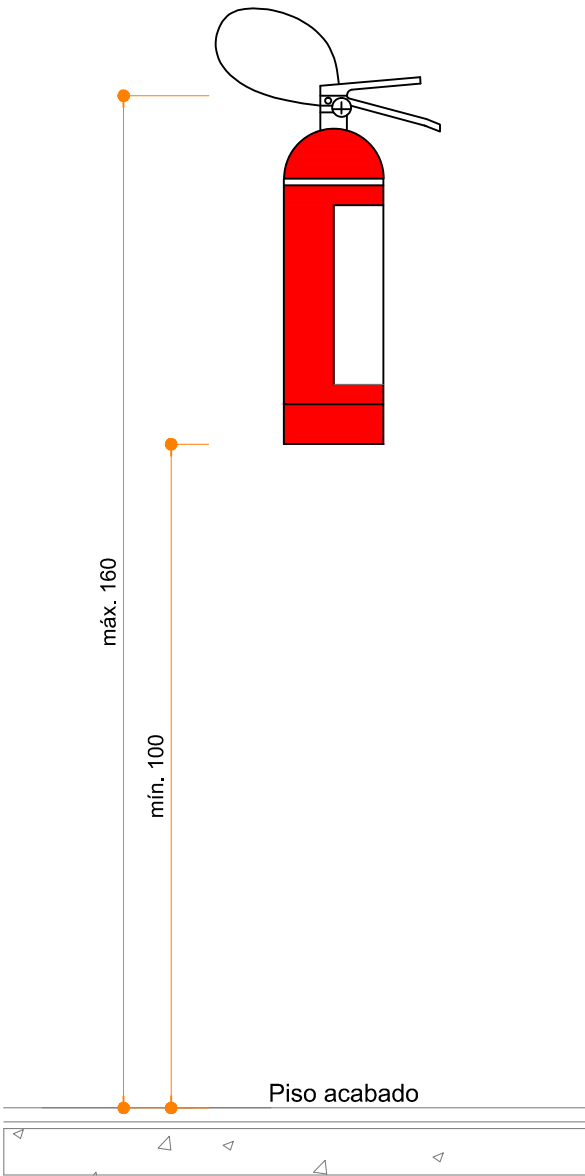

EXTINTOR DE INCÊNDIO SEM SINALIZAÇÃO | SEM ESCALA

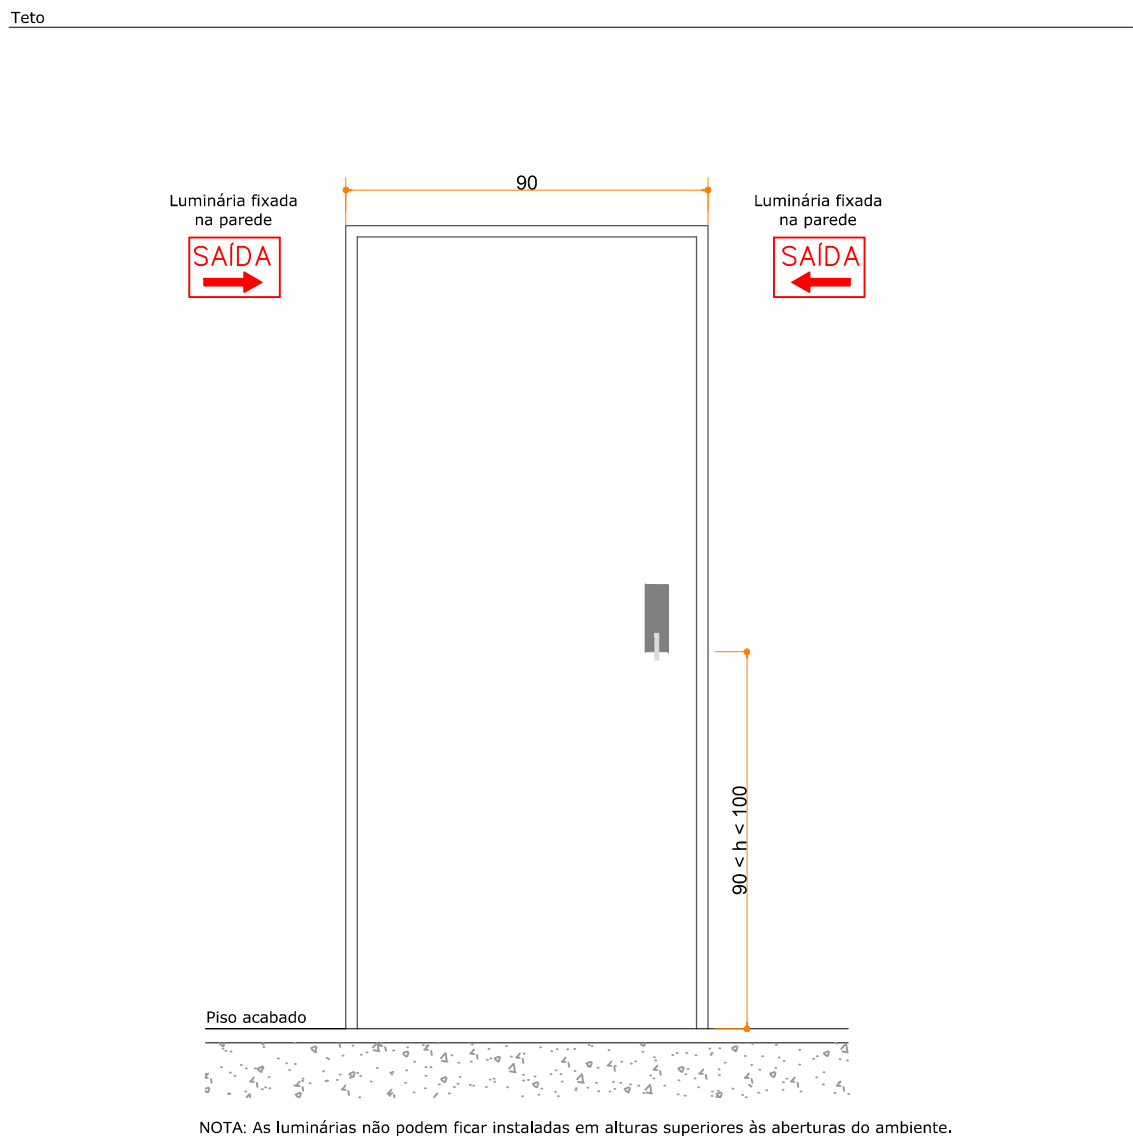

ALTURA DAS LUMINÁRIAS

| SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES | |
|-----------------------------------|--|
| NORMAS DE REFERÊNCIA NOTAS | |
| CBM/SC IN 006 | |
| ABNT NBR 15808:2017 | |
| ABNT NBR 15809:2017 | |
| ABNT NBR 12693:2013 | |

| QUADRO DE REVISÕES | | | |
|--------------------|--|------------|---------|
| REVISÃO | DESCRIÇÃO | DATA | DESENHO |
| R00 | EMIÇÃO INICIAL | 25.08.2017 | MELO |
| R01 | AJUSTE NO DETALHE DA SINALIZAÇÃO DE ABANDONO | 02.02.2018 | MARCELO |

| | | | |
|---|--|--|--|
| APROVAÇÕES | | <div>PCI</div> <div>Preventivo contra incêndio</div> | |
| PROPRIETÁRIO | | RESPONSÁVEL TÉCNICO | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR CNPJ: 83.102.244/0001-02 | | ROBSON CARLOS SANTOS CREA/SC 062935-8 | |
| | | <div></div> <div>MAGNUS</div> <div>engenharia e arquitetura</div> | |
| PROPRIETÁRIO | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR | | | |
| EDIFICAÇÃO | | | |
| EDUCACIONAL C.D.I VOVÓ LICA | | | |
| ENDEREÇO | | | |
| RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 MARGEM ESQUERDA GASPAR/SC | | | |
| PROJETO | | ARQUIVO | |
| PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | | 0627_PCI.LEX.003.DetIllum-Sina-Ext.R01 | |
| CONTEÚDO | | ETAPA | |
| DETALHES ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO EXTINTORES | | EXECUTIVO | |
| | | ESCALA | |
| | | INDICADA | |
| | | PCI-003 | |
| MAGNUS PROJETOS CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CREA 088683-1 CAU 18198-6 CNPJ 09.549.705/0001-37 Rua Lauro Müller, 853 Sala 02 - Fazenda CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC Fone: (47) 3349-9330 / 3348-5561 magnus@magnusengenharia.com.br | | | |