PROJETO SANITÁRIO
ESC.: 1/50

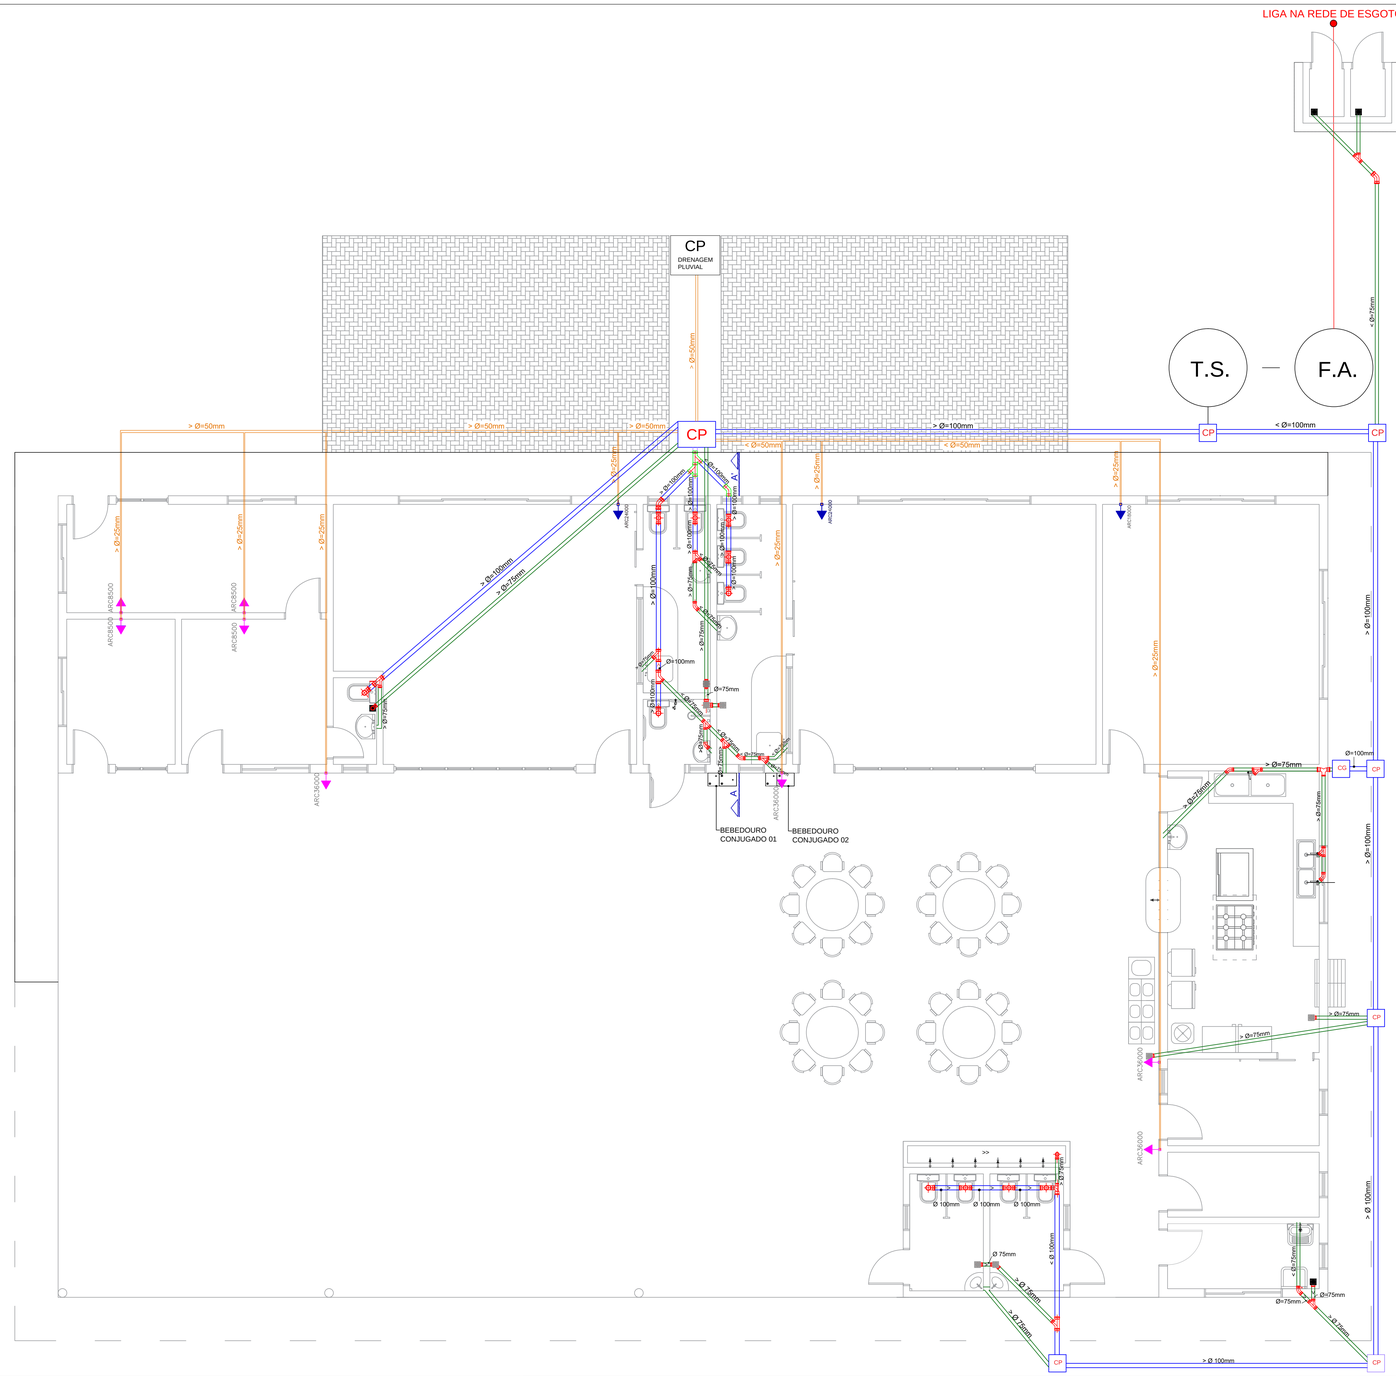

LEGENDA

- Conexão TÊ
- Joelho 90°
- Curva 45º
- Conexão Y
- Conexão TÊ
- Tubo PVC branco 75mm
- Tubo PVC branco 100mm
- Tubo PVC branco 25mm - drenagem do ar condicionado

* Para sistema de esgoto, as peças são em PVC soldável branco.

DETALHE DO ESCOAMENTO DO AR CONDICIONADO
ESC.: 1/50

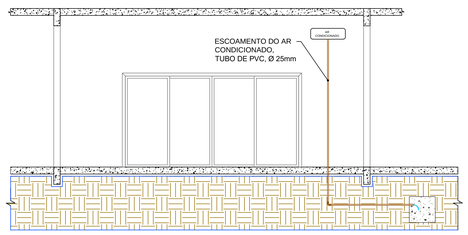

CORTE A - A'
ESC.: 1/25

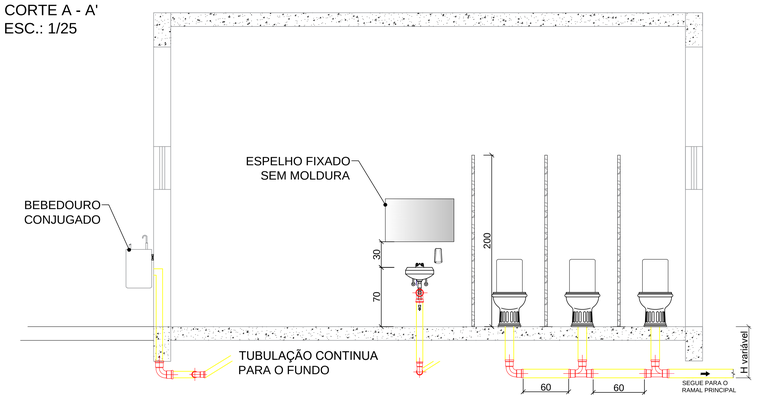

ASSINATURAS

ZILMA MÔNICA SANSÃO BENEVENUTTI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 815.525.269-00
zilma@gaspar.sc.gov.br

RICARDO P. B. DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC: 108714-9 CPF: 050145379-28
ricardo@gaspar.sc.gov.br

INTERVENÇÃO: EDIFICAÇÃO

ART Nº:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.

REVISÃO
00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA SÃO PEDRO nº 128 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-082

OBRA: CDI COLONINHA
PROJETO: ARQUITETÔNICO
ENDEREÇO: Rua Jacob Muller, S/n - BAIRRO: Coloninha - GASPAR/SC
FOLHA: 1 INDICADA
CONTEÚDO: PROJETO SANITÁRIO
PRANCHA: HIDR02

ARQUIVO:
Nº DE PRANCHAS: 44
DESENHISTA: LARISSA BARBIERI DA SILVA
DATA: 26/04/2018